

環境測定(掛川工場) 測定項目：騒音・振動／水質

測定日時：2020年 2月 6日(天気:晴れ) 6:00-7:00/15:30-16:30/ 20:00-21:00/ 22:00-23:00

測定場所：(騒音・振動) ①敷地境界(東側／工場搬入口正面(中川園様との境界))
②敷地境界(東南側)

採水場所：調整池(排水口 手前)


測定会社：(株)コーシンサービス

立会者：環境管理G 村井孝之

測定風景： 測定点1(東側／工場搬入口正面(中川園様との境界))



測定点2(東南側)

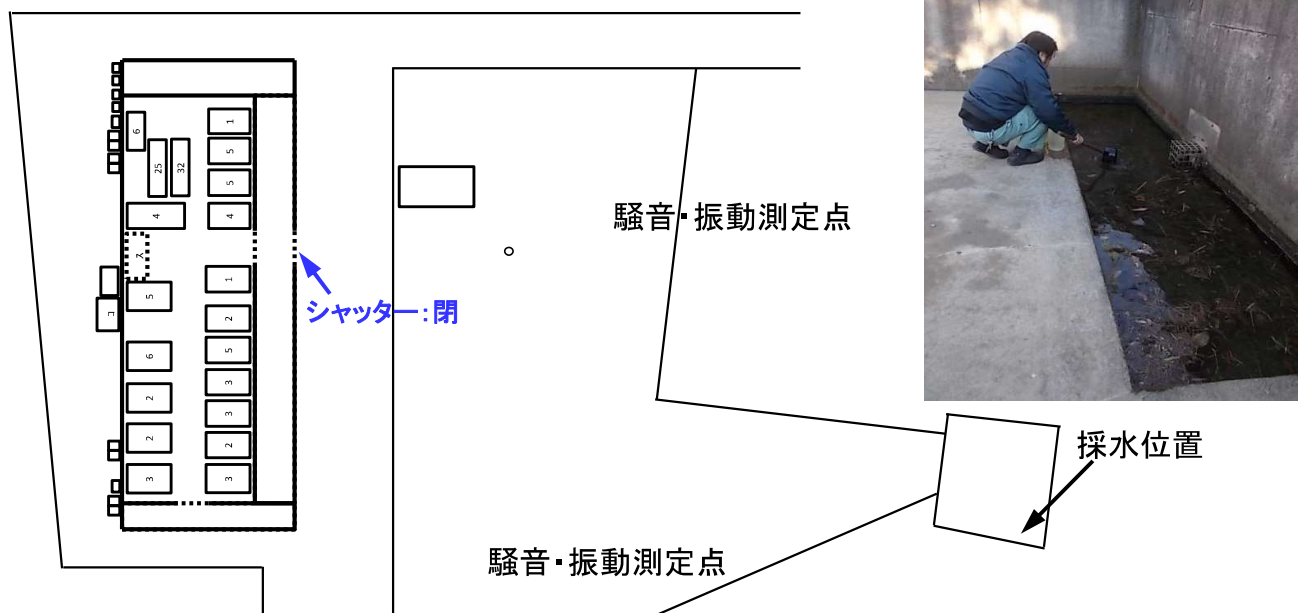

騒音・振動測定記録					掛川工場 No. 1 = 東側/工場搬入口正面 (中川園様との境界) No. 2 = 南側		承認	作成
騒音	測定日	2020年 2月 6日						
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	朝 (6~8時)		昼間 (8~18時)		夕 (18~22時)		夜間 (22~6時)	
	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値
測定場所 No. 1	6:15~6:25	42dB	16:02~16:12	45dB	20:17~20:27	42dB	22:14~22:24	41dB
No. 2	6:00~6:10	41dB	15:36~15:49	44dB	20:00~20:10	41dB	22:00~22:10	40dB
第2種区域	規制値	50dB	規制値	55dB	規制値	50dB	規制値	45dB
判定	(合) 否		(合) 否		(合) 否		(合) 否	
振動	測定日	2020年 2月 6日			備考:			
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	昼間 (8~20時)		夜間 (20~8時)					
	測定時間	測定値	測定時間	測定値				
測定場所 No. 1	16:02~16:12	32dB	20:17~20:27	30dB				
No. 2	15:36~15:49	(30dB未満)	20:00~20:10	(30dB未満)				
第1種区域の2	規制値	65dB	規制値	55dB				
判定	(合) 否		(合) 否					

【騒音】No. 1測定点・No. 2測定点共に、
全時間帯で 規制値をクリアしている。

【振動】No. 1測定点・No. 2測定点共に、
全時間帯で 規制値をクリアしている。

騒音・振動測定記録					掛川工場 No. 1 = 東側/工場搬入口正面 (中川園様との境界) No. 2 = 南側		承認	作成
騒音	測定日	年 月 日						
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	朝 (6~8時)		昼間 (8~18時)		夕 (18~22時)		夜間 (22~6時)	
	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値
測定場所 No. 1								
No. 2								
第2種区域	規制値	50dB	規制値	55dB	規制値	50dB	規制値	45dB
判定	合 否		合 否		合 否		合 否	
振動	測定日	2019年 1月29日			備考:			
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	昼間 (8~20時)		夜間 (20~8時)					
	測定時間	測定値	測定時間	測定値				
測定場所 No. 1								
No. 2								
第1種区域の2	規制値	65dB	規制値	55dB				
判定	合 否		合 否					

騒音・振動測定記録					掛川工場 No. 1 = 東側/工場搬入口正面 (中川園様との境界) No. 2 = 南側		承認	作成
騒音	測定日	年 月 日						
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	朝 (6~8時)		昼間 (8~18時)		夕 (18~22時)		夜間 (22~6時)	
	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値
測定場所 No. 1								
No. 2								
第2種区域	規制値	50dB	規制値	55dB	規制値	50dB	規制値	45dB
判定	合 否		合 否		合 否		合 否	
振動	測定日	2019年 1月29日			備考:			
	測定者	(株)コーシンサービス						
時間の区分	昼間 (8~20時)		夜間 (20~8時)					
	測定時間	測定値	測定時間	測定値				
測定場所 No. 1								
No. 2								
第1種区域の2	規制値	65dB	規制値	55dB				
判定	合 否		合 否					

工場排水分析測定値(サイト排水口)

測定場所	掛川工場 調整池
------	----------

項 目		許容限度	測定年月日 / 測定値			
			2020. 2. 6			
1	P H	5.8~8.6	7.8(18℃)			
2	B O D(日平均)	160 平均120	4.3mg/L			
3	C O D(日平均)	160 平均120	8.4mg/L			
4	S S(日平均)	200 平均150	2mg/L			
5	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	5	1mg/L未満			
6	n-ヘキサン抽出物質(動植類)	30				
7	大腸菌群数 (個/cm ³)	日平均3000	12個/cm ³			
8	フェノール類(日平均)	5				
9	銅含有量(日平均)	3				
10	亜鉛含有量(日平均)	5				
11	溶解性鉄含有量	10				
12	溶解性Mn含有量	10				
13	クロム含有量(日平均)	2				
14	フッ素含有量(日平均)	15				
15	窒素含有量	120 平均60				
16	リン含有量	16 平均 8				
判 定			合 否	合 否	合 否	合 否
			承認	担当	承認	担当
(備考)						
(注1) 未満とは測定限界未満を示す 測定 : コーシンサービス						